

รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย



ชื่อโครงการ

โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกับพลังน้ำ
ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลอง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
ตำบลพลอง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์)

ชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

สถานที่ตั้งโครงการ

อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลอง ตำบลพลอง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

วัน เวลา สถานที่จัดเวทีรับฟังความเห็นฯ

- ✓ การจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569
เวลา : 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมภายในอาคารสำนักงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
ตำบลพลอง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

วัน เวลา รูปแบบช่องทางการรับฟังความเห็นเพิ่มเติม

- ✓ เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 11 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2569
ผ่านทาง จดหมาย/ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอีเมล ดังนี้
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม)
ผู้ประสานงาน : คุณจุฬา เชียงภูโก
โทรศัพท์ : 0 2965 8230-2 ต่อ 202 หรือ 09 4854 2665
อีเมล : energy@vione-consult.com
ที่อยู่ : เลขที่ 101/22 หมู่ที่ 2 ซอยมณีนยา ซอย 3 ตำบลไทรน้า
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

จัดทำโดย



บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด



visione@vione-consult.com



www.vione-consult.com



0 2965 8230-2



101/22 หมู่ที่ 2 ซอยมณีนยา ซอย 3 ตำบลไทรน้า
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

มีนาคม 2569

รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย



ชื่อโครงการ

โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกับพลังน้ำ
ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล
ตำบลพลวง อำเภอนาเคียนวิชัย จังหวัดจันทบุรี (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์)

ชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

สถานที่ตั้งโครงการ

อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง ตำบลพลวง อำเภอนาเคียนวิชัย จังหวัดจันทบุรี

วัน เวลา สถานที่จัดเวทีรับฟังความเห็นฯ

- ☒ การจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569
เวลา : 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมภายในอาคารสำนักงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล
ตำบลพลวง อำเภอนาเคียนวิชัย จังหวัดจันทบุรี

วัน เวลา รูปแบบช่องทางการรับฟังความเห็นเพิ่มเติม

- ☒ เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 11 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2569
ผ่านทาง จดหมาย/ไปรษณีย์ โทรศัพท และอีเมล ดังนี้
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม)
ผู้ประสานงาน : คุณจุฬา เชียงภูโก
โทรศัพท์ : 0 2965 8230-2 ต่อ 202 หรือ 09 4854 2665
อีเมล : energy@visione-consult.com
ที่อยู่ : เลขที่ 101/22 หมู่ที่ 2 ซอยมณีนยา ซอย 3 ตำบลไทรนัว
อำเภอมือฉ่างนบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

จัดทำโดย



บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด



visione@visione-consult.com



www.visione-consult.com



0 2965 8230-2



101/22 หมู่ที่ 2 ซอยมณีนยา ซอย 3 ตำบลไทรนัว
อำเภอมือฉ่างนบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

มีนาคม 2569

รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกับพลังงาน
ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ข
สารบัญตาราง	ข
1. รายละเอียดโครงการ	1
2. เหตุผล ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ	4
3. ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างและดำเนินงานโครงการ	5
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการ	6
5. สาระสำคัญของโครงการ	6
5.1 ขนาดกำลังการผลิต	6
5.2 ประเภทโรงไฟฟ้า / เชื้อเพลิง	6
5.3 เครื่องจักรหลักและเทคโนโลยี	6
5.4 ระบบสาธารณูปโภค	6
5.4.1 การใช้น้ำ	6
5.4.2 ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	7
5.4.3 ระบบไฟฟ้า	8
5.5 กระบวนการผลิตไฟฟ้า	8
5.6 มลพิษและการจัดการ	10
5.6.1 มลพิษทางอากาศ	10
5.6.2 มลพิษทางน้ำ	10
5.6.3 มลพิษทางเสียง	11
5.6.4 การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย	11
5.6.5 ด้านอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย	12
6. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ชุมชนหรือประชาชนที่อยู่อาศัย หรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ ที่จะดำเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง	12
6.1 ผลกระทบด้านระดับเสียง	12
6.2 ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย	15
6.3 ด้านการคมนาคมขนส่ง	15
6.4 ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	15
7. การรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย	15
7.1 การดำเนินงานก่อนเริ่มจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย	16
7.2 ผลการดำเนินการจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย	20

รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ
กับพลังงานในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์)

ชื่อโครงการ: โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกับ
พลังงานในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้า
พลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ขนาดกำลัง
ผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์)

ชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

สถานที่ตั้งโครงการและพื้นที่ศึกษา: 1. สถานที่ตั้งโครงการ

อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

2. พื้นที่ศึกษา

ขอบเขตพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการครอบคลุมพื้นที่
บางส่วนของพื้นที่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลพลวงและเทศบาล
ตำบลวังแฉิม

วัน เวลา สถานที่จัดเวทีรับฟังความเห็นฯ

- การจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569
เวลา : 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมภายในอาคารสำนักงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

วัน เวลา รูปแบบช่องทางการรับฟังความเห็นเพิ่มเติม

- เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 11 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2569
ผ่านทาง จดหมาย/ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอีเมล ดังนี้

➤ บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม)

ผู้ประสานงาน : คุณจุฬา เชียงภูกอ

โทรศัพท์ : 0 2965 8230-2 ต่อ 202 หรือ 09 4854 2665

อีเมล : energy@visione-consult.com

ที่อยู่ : เลขที่ 101/22 หมู่ที่ 2 ซอยมณีนียา ซอย 3 ตำบลไทรมา อำเภอมะนัง จันทบุรี 11000

รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย


โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ

กับพลังงานในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล


ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์)



กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

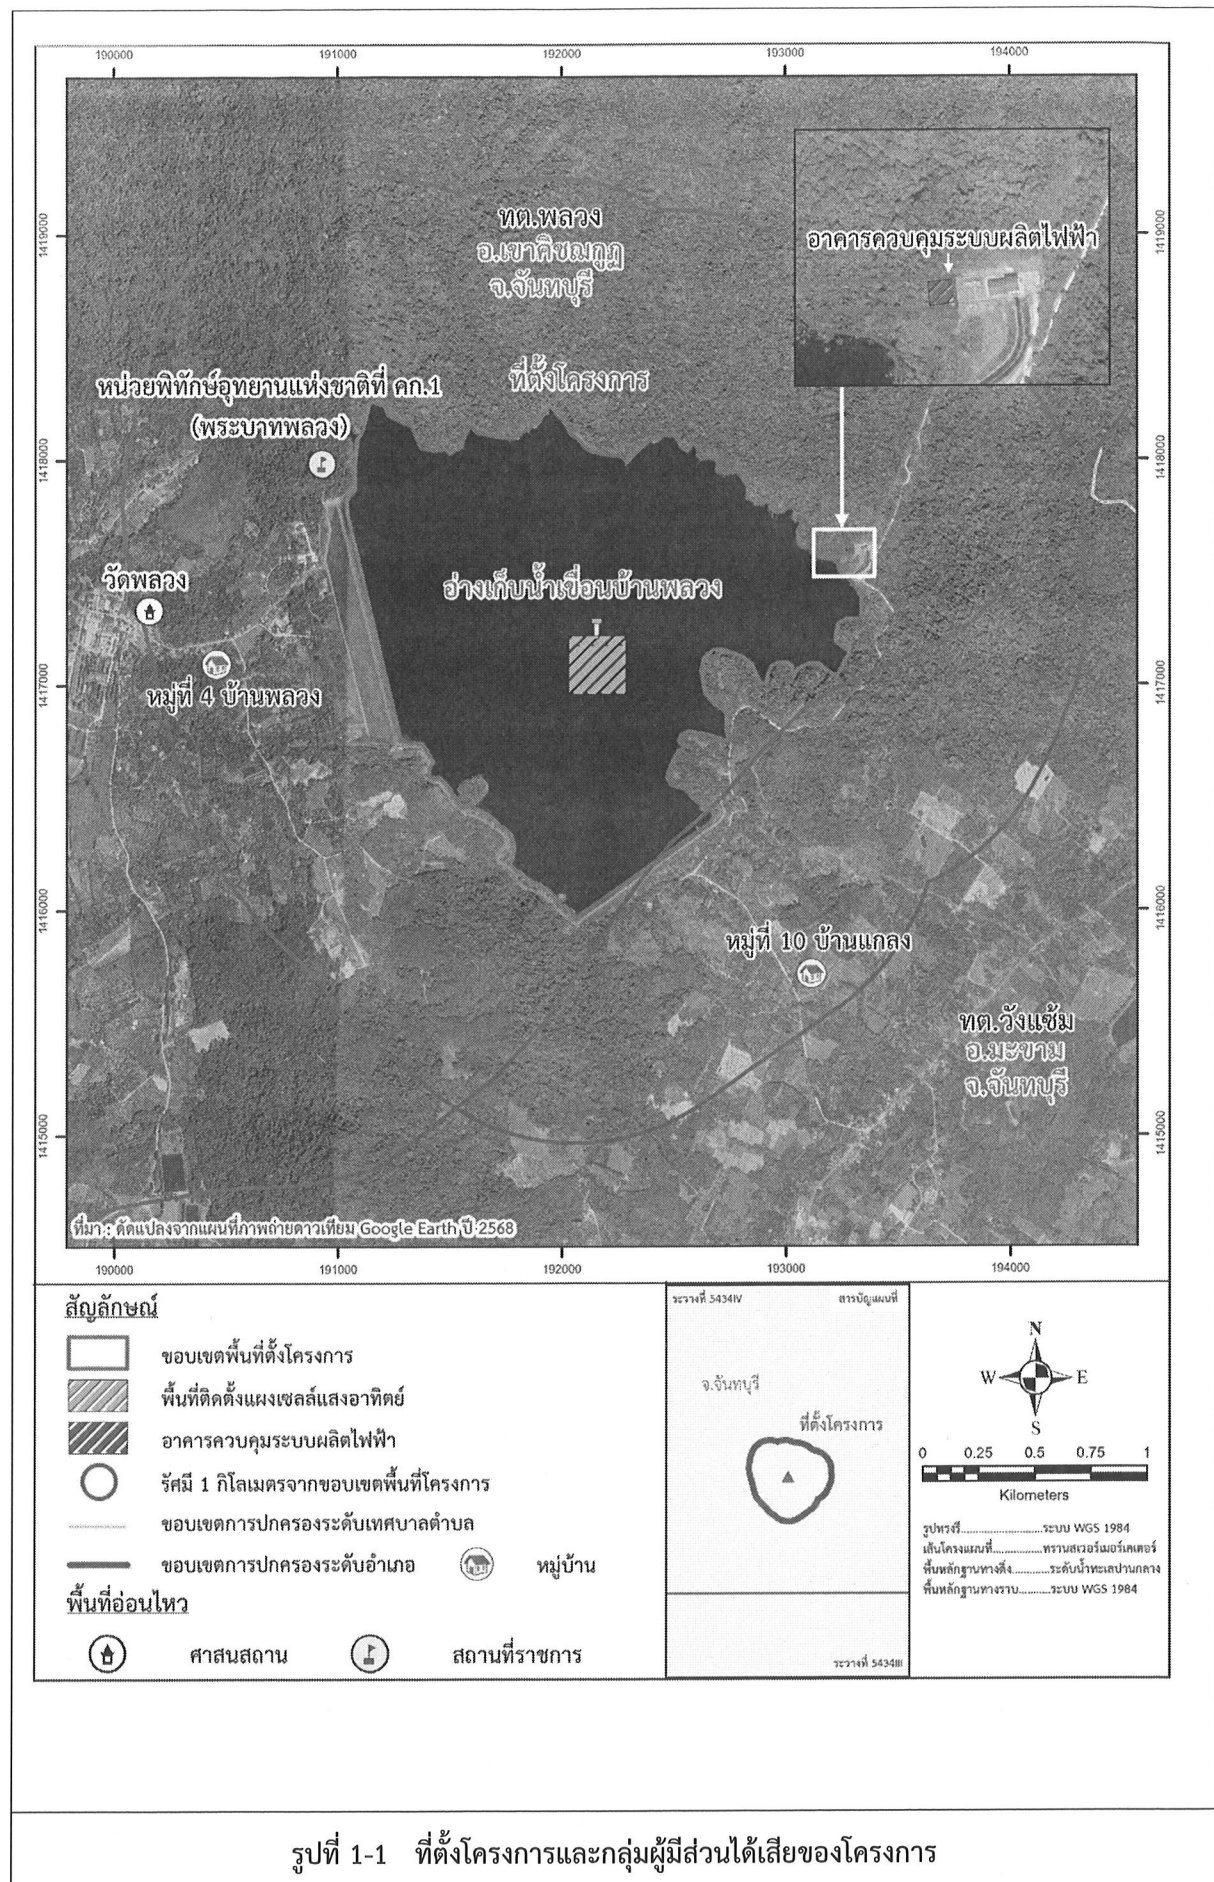

รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ
กับพลังงานในพื้นที่ยังเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำ
ตำบลพลวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์)

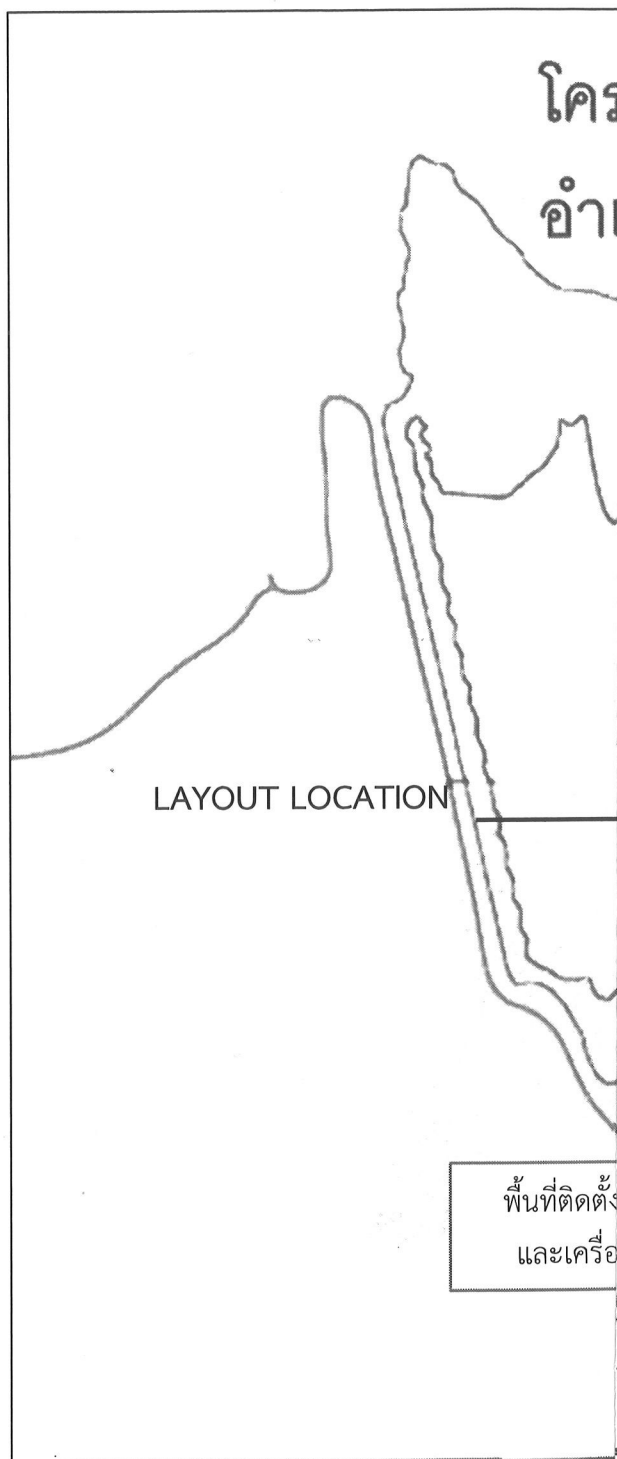

ตารางเมตร	ขนาดพื้นที่	
	ไร่	ร้อยละ
36,553.00	22.846	98.87
416.23	0.260	1.13
352.23	0.220	0.95
39.00	0.024	0.11
25.00	0.016	0.07
36,969.23	23.106	100.00

.....)
อารยะปราชญ์ สข.5465

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2568

ตารางที่ 2-1 เปรียบเทียบเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกแต่ละประเภทเชื้อเพลิง

ประเภทเชื้อเพลิง	เป้าหมาย 2580 (เมกะวัตต์) ^{1/}	ผลการดำเนินงาน 2567 (เมกะวัตต์) ^{2/}
1. พลังงานแสงอาทิตย์	12,139.00	3,313.61
2. พลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ	2,725.00	69.00
3. ชีวมวล	5,790.00	3,797.65
4. พลังงานลม	2,989.00	1,543.56
5. พลังงานชีวมวล (น้ำเสีย/ของเสีย/พืชพลังงาน)	1,565.00	556.84
6. ชยะชุมชน	900.00	376.61
7. ชยะอุตสาหกรรม	75.00	34.43
8. พลังน้ำขนาดเล็ก	308.00	213.70
9. พลังน้ำขนาดใหญ่	2,920.00	2,918.40
10. พลังงานทดแทนอื่น ๆ (พลังงานความร้อนใต้พิภพ)	-	21.25
รวมเมกะวัตต์ติดตั้ง (เมกะวัตต์)	29,411.00	12,845.06
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการผลิตพลังงานขั้นสุดท้าย (%)	30.00	14.25

ที่มา : ^{1/}แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP2018) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2566

^{2/}ผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน พ.ศ.2567, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ด้วยเหตุนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (ต่อไปจะเรียกว่า “เจ้าของโครงการ”) มีแผนดำเนินโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกับพลังงานในพื้นที่ยางเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์) (ต่อไปจะเรียกว่า “โครงการ”) ตั้งอยู่อย่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (อ้างอิงดังรูปที่ 1-1) โดยจะดำเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดกำลังการผลิต 5,040.00 กิโลวัตต์ หรือประมาณ 5.040 เมกะวัตต์ (ขนาดกำลังการผลิต 600 วัตต์ต่อแผง จำนวน 8,400 แผง) และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 5,000.00 กิโลโวลต์แอมแปร์ (ขนาด 125.00 กิโลโวลต์แอมแปร์ต่อเครื่อง จำนวน 40 เครื่อง) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและไฟฟ้าที่ผลิตได้บางส่วนจะส่งไปใช้สำหรับการสูบน้ำไปยังพื้นที่เกษตรกรรมในเขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ส่วนของการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นระบุอยู่ภายใต้แผนการพัฒนากำลังพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 (AEDP2018) ซึ่งมีมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่กำหนดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การดำเนินงานดังกล่าวเข้าข่ายโรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีขนาดกำลังการผลิตมากกว่า 1,000.00 กิโลโวลต์แอมแปร์ โดยเจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานสำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานจะต้องจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ สำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567 รวมถึงจะต้องดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับ

(2) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ Growatt รุ่น MAX 125KTL3-X LV ขนาดกำลังการผลิต 125.00 กิโลวัตต์
แอมแปร์ต่อเครื่อง จำนวน 40 เครื่อง มาตรฐาน IEC62116 และ IEC61727

(3) หม้อแปลงไฟฟ้า โครงการได้เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นตามระดับแรงดันที่ใช้
จ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของโครงการ โดยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ขนาด 3,000 กิโล
วัตต์แอมแปร์ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าที่โครงการเลือกใช้ได้รับรองมาตรฐานตาม IEC 60076 และ TIS 384

5.4.1 การใช้น้ำ

(1) ระยะก่อสร้าง

สำหรับระยะก่อสร้างโครงการทั้งหมด 14 เดือน จำนวนคนงานสูงสุดไม่เกิน 50 คน ทางโครงการจะใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง สำหรับกิจกรรมในระยะก่อสร้างจะประกอบด้วย การใช้น้ำสำหรับคนงานก่อสร้าง
และกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) น้ำใช้สำหรับคนงานก่อสร้าง ระยะก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการสูงสุดไม่เกิน
50 คนต่อวัน โดยคนงานทั้งหมดจะไม่มีที่พักอาศัยภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำในการ
อุปโภคของคนงานก่อสร้างประมาณ 3.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดจากปริมาณน้ำใช้ 70 ลิตร/คน/วัน) โดยโครงการ
จะติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูปให้กับคนงานก่อสร้าง จำนวน 4 ห้อง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ (คิดจากจำนวนคนงาน 15 คน
ต่อห้อง อ้างอิงกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กำหนดจำนวนห้องน้ำและห้องส้วมของอาคารชั่วคราวประเภทอาคารที่พักคนงาน) และน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะถูก
รวบรวมไปบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปและประสานงานหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่
เกิดขึ้นไปกำจัดตามหลักการที่ถูกสุขลักษณะต่อ


2) น้ำใช้สำหรับกิจกรรมก่อสร้าง สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในระยะก่อสร้างจะมีการใช้น้ำจากกิจกรรม
การก่อสร้างอาคารควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า และการใช้น้ำเพื่อล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งในการก่อสร้าง
โครงการเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จจึงทำให้มีปริมาณการใช้น้ำค่อนข้างต่ำ คาดว่ามีปริมาณการใช้น้ำไม่เกิน 14.00
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สำหรับในระยะก่อสร้าง โครงการจะกำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดทำารระบายน้ำชั่วคราวและ
บ่อดักตะกอน ให้แล้วเสร็จในช่วง 1 เดือนแรก เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้างให้ไหลเข้าสู่รางระบายน้ำชั่วคราว
และบ่อดักตะกอนและเชื่อมต่อไปยังระบบรางระบายน้ำอาคารของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพลที่มีอยู่เดิม

(2) ระยะดำเนินการ

สำหรับกิจกรรมการใช้น้ำในระยะดำเนินการ ทางโครงการจะใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง
ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สำหรับกิจกรรมการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้งต่อปี
และสำหรับการอุปโภคของพนักงานประจำพื้นที่โครงการ จำนวน 5 คน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการใช้น้ำดังต่อไปนี้

1) กิจกรรมการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการจะดำเนินการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน
8,400 แผง โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำที่ใช้ประมาณ 33.60 ลูกบาศก์เมตรต่อครั้ง (ใช้น้ำปริมาณ 4 ลิตรต่อแผง)
ซึ่งดำเนินการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 2 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ ในการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์โครงการจะใช้น้ำจากอ่างเก็บ
น้ำเขื่อนบ้านพลวงเพียงเท่านั้น โดยไม่มีการใช้สารชะล้างหรือสารเคมีแต่อย่างใด

รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ
กับพลังงานในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านหลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล
ตำบลพลอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5.040 กิโลวัตต์)

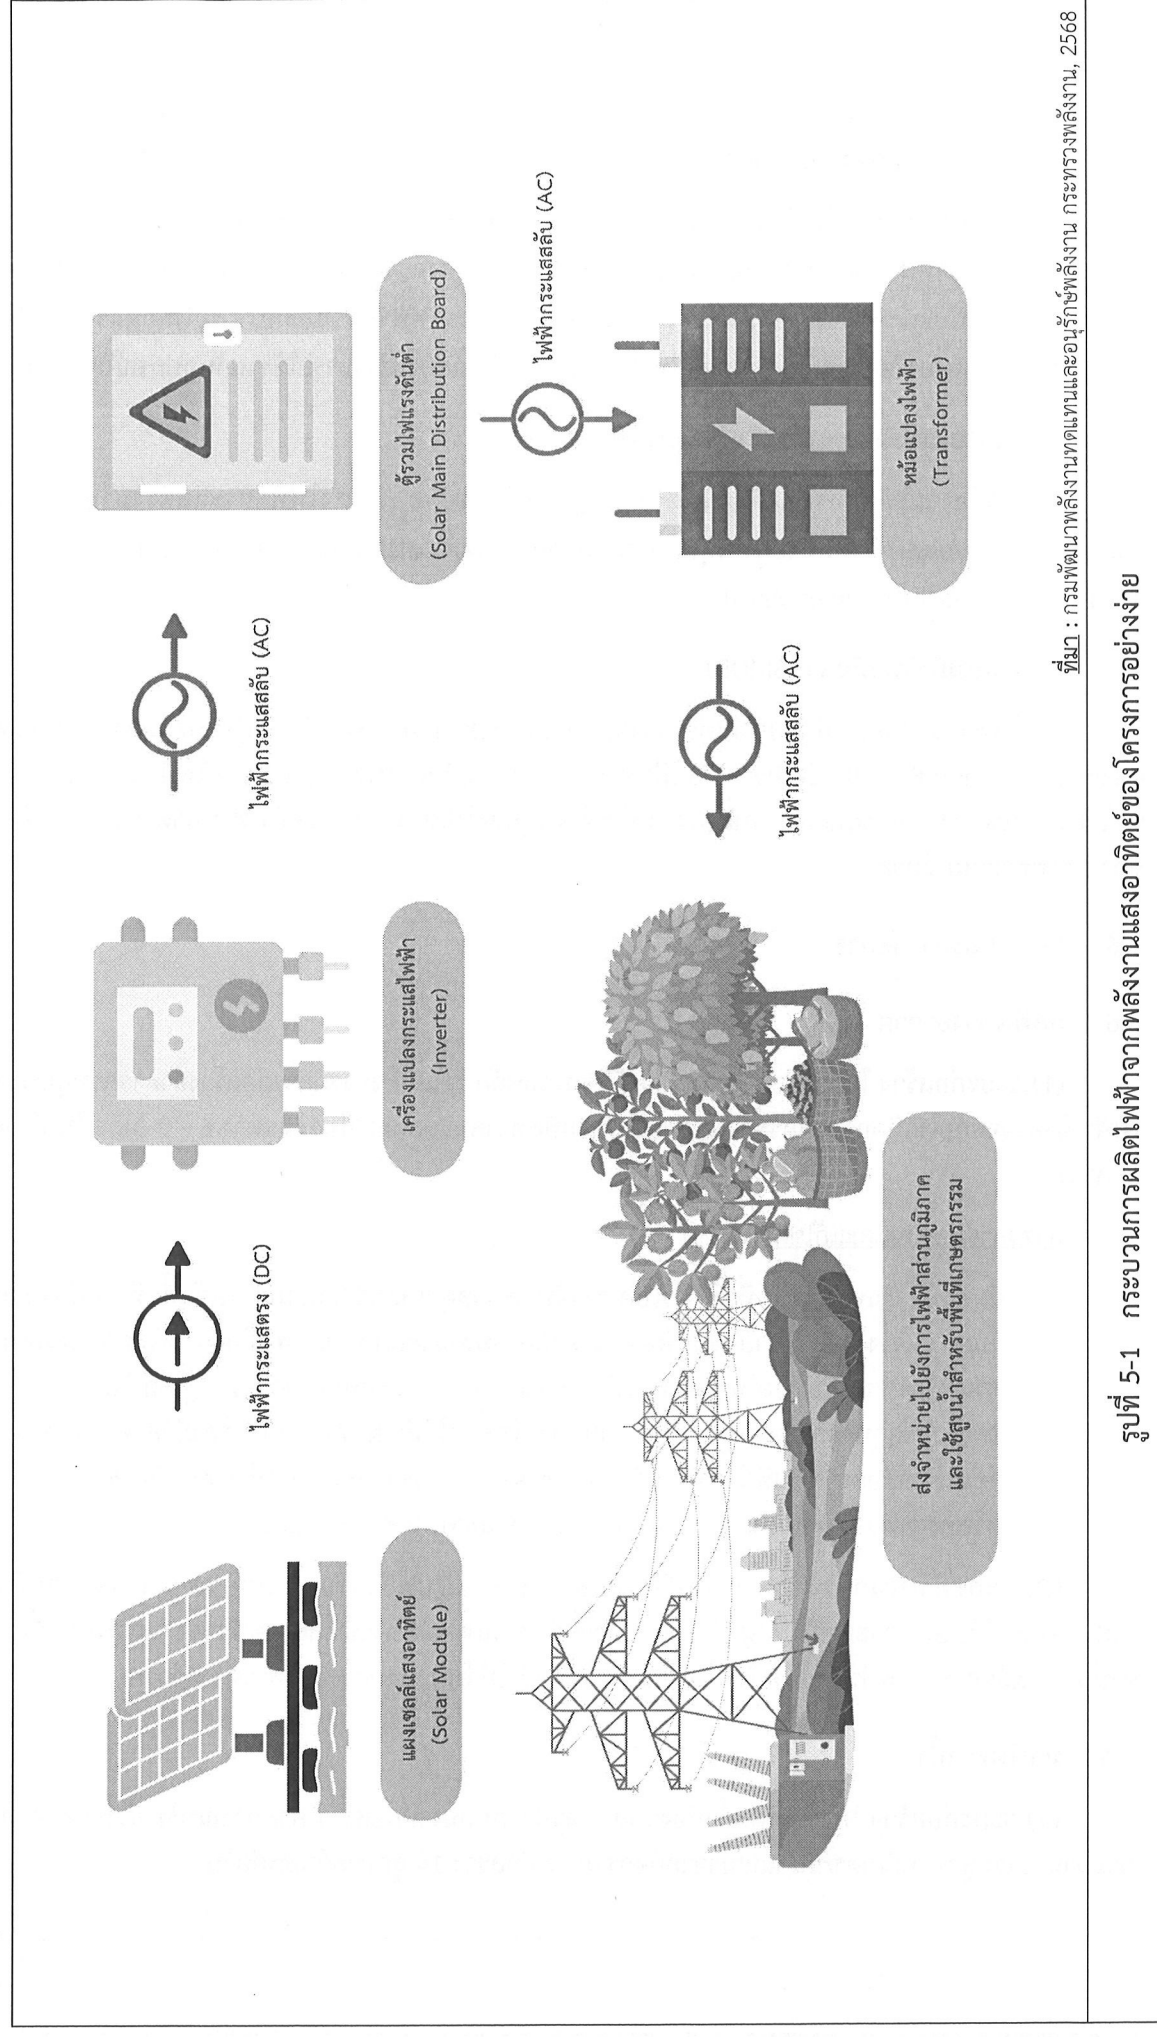

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจากห้องน้ำห้องส้วม เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนดก่อนระบายออกสู่ภายนอก โดยห้ามระบายของเสียใด ๆ ที่ยังมีได้มีการบำบัดลงสู่แหล่งน้ำ และจะต้องมีการสูบน้ำเสียหรือของเสียดังกล่าวไปทิ้งหรือบำบัดให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
- ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุจากการก่อสร้างลงในท่อระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด
- จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดักตะกอน ให้แล้วเสร็จในช่วง 1 เดือนแรกของการก่อสร้าง เพื่อควบคุมการระบายน้ำจากการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ ให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำชั่วคราวเป็นประจำ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานโดยเร็ว

(2) ระยะดำเนินการ แหล่งที่มาของน้ำเสียในระยะดำเนินการสามารถจำแนกได้เป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1) น้ำทิ้งจากการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำทิ้ง 33.60 ลูกบาศก์เมตรต่อครั้ง (ใช้น้ำในการล้างประมาณ 4 ลิตร/แผง จำนวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 8,400 แผง ดำเนินการ 2 ครั้งต่อปี) ทั้งนี้ การล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์โครงการจะใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวงเพียงเท่านั้น โดยไม่มีการใช้สารชะล้างหรือสารเคมีแต่อย่างใด ดังนั้น น้ำทิ้งที่เกิดจากการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะมีลักษณะเป็นสีเทาดำที่อาจมีการปะปนตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยจะไม่มีความเป็นพิษหรือความสกปรกในรูปของสารประกอบอินทรีย์แต่อย่างใด สำหรับน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวงต่อไป

2) น้ำเสียจากการอุปโภคของพนักงาน ระยะดำเนินการมีพนักงานโครงการ จำนวน 5 คน คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 0.28 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดที่ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด) โดยภายในอาคารควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าจะมีห้องน้ำ - ห้องส้วมสำหรับพนักงาน น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ห้องน้ำ - ห้องส้วมจะถูกรวบรวมไปบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปและประสานงานหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นไปกำจัดตามหลักการที่ถูกสุขลักษณะต่อไป

5.6.3 มลพิษทางเสียง

(1) ระยะก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการอาจก่อให้เกิดเสียงจากเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้างที่มีระดับเสียงต่ำ และตรวจซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้แก่คนงานที่ทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง และควบคุมระดับเสียงทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

(2) ระยะดำเนินการ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า ในสภาวะการทำงานปกติของอุปกรณ์ต่าง ๆ จะมีเสียงเกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องจักร ได้แก่

- เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ยี่ห้อ Growatt รุ่น MAX 125KTL3-X LV ขนาดกำลังผลิต 125.00 กิโลวัตต์แอมแปร์ต่อเครื่อง มีระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 69.8 dB(A) ที่ระยะ 1 เมตร
- หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ขนาดกำลังผลิต 3,000 กิโลวัตต์แอมแปร์ จำนวน 2 เครื่อง มีระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 61 dB(A) ที่ระยะ 1 เมตร

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียงที่กำหนดให้ออกแบบเสียงจากอุปกรณ์ต้องไม่เกิน 85 dB(A) ที่ระยะ 1 เมตร ดังนั้น การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับเสียงอย่างมีนัยสำคัญ

- การฝึกซ้อมและใช้อุปกรณ์ผจญเพลิง
- การระเียบเกี่ยวกับการทำงานในบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย
- การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
- การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร ความร้อนและไฟฟ้า
- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและอุปกรณ์กู้ชีพทางน้ำ (เสื้อชูชีพ/ห่วงยาง) ไว้บริเวณพื้นที่โครงการ
- ตรวจสอบการทำงานของระบบเตือนภัยต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี
- ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ

6. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ชุมชนหรือประชาชนที่อยู่อาศัย หรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะดำเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง

6.1 ผลกระทบด้านระดับเสียง

บริษัทที่ปรึกษาได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง โดยทำการตรวจวัดระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2568 จำนวน 2 สถานี มีพารามิเตอร์ในการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน – กลางคืน (L_{dn}) สามารถสรุปได้ดังนี้

- สถานี N1: ที่อยู่อาศัยบ้านเลขที่ 8/3 หมู่ที่ 4 บ้านพลวง (N1) มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) อยู่ในช่วง 53.5 – 56.1 dB(A) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) อยู่ในช่วง 84.5 – 92.8 dB(A) ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) อยู่ในช่วง 48.0 – 52.7 dB(A) และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน – กลางคืน (L_{dn}) อยู่ในช่วง 58.0 – 64.8 dB(A) มีระยะห่างจากอาคารควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า 2,510 เมตร และมีระยะห่างจากพื้นที่ติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า 1,368 เมตร (แสดงดังรูปที่ 6-1)
- สถานี N2: ที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 10 บ้านแกลง (N2) (ที่อยู่อาศัยดังกล่าวยังไม่มีบ้านเลขที่) มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) อยู่ในช่วง 52.8 – 56.1 dB(A) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) อยู่ในช่วง 76.0 – 84.6 dB(A) ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) อยู่ในช่วง 49.9 – 52.5 dB(A) และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน – กลางคืน (L_{dn}) อยู่ในช่วง 58.3 – 63.1 dB(A) มีระยะห่างจากอาคารควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า 1,580 เมตร และมีระยะห่างจากพื้นที่ติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า 1,380 เมตร (แสดงดังรูปที่ 6-1)

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) มีค่าไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าไม่เกิน 115 dB(A) พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

1) ระยะก่อสร้าง

ระยะก่อสร้างจะมีกิจกรรม ประกอบไปด้วย กิจกรรมการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า กิจกรรมการติดตั้งส่วนประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์บางส่วนก่อนจะนำลงไปทำการยึดตรึงระหว่างทุ่นลอยน้ำ และกิจกรรมการก่อสร้างอาคารควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า เช่น การปรับหน้าดิน การผสมและเทคอนกรีต เป็นต้น ซึ่งมีค่าระดับเสียงสูงสุดที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิด 10 เมตร เท่ากับ 85.12 dB(A) ทางที่ปรึกษาได้นำค่าระดับเสียงจากกิจกรรมดังกล่าวมาประเมินผลกระทบบริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่ใกล้ที่สุด (หรือผู้ได้รับผลกระทบ) คือ ที่อยู่อาศัยหมู่ที่ 10 บ้านแกลง (N2) ระยะห่างประมาณ 1,580 เมตร จากการประเมินผลกระทบพบว่าค่าระดับเสียงจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการถูกลดทอนตามระยะทางจะส่งผลไปยังบริเวณที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 10 บ้านแกลง (N2) มีค่าเท่ากับ 41.15 dB(A)

เมื่อนำค่าระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ (41.15 dB(A)) มารวมกับค่าที่ตรวจวัดระดับเสียงได้
ในปัจจุบันของบริเวณที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 10 บ้านแก่ง (N2) (56.1 dB(A)) จากการประเมินพบว่าค่าระดับเสียงรวม
บริเวณ ที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 10 บ้านแก่ง (N2) ในระหว่างมีกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ มีค่าเท่ากับ 56.2 dB(A)
ซึ่งระดับเสียงดังกล่าวแทบจะไม่มีเปลี่ยนแปลงไปจากระดับเสียงในปัจจุบัน อีกทั้ง ค่าระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป ที่กำหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 dB(A)

6.2 ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย

โครงการเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ถูกเคลือบด้วยวัสดุไดอิเล็กทริกเป็นชั้นบางที่เรียกว่า AR coated tempered glass เพื่อลดการสะท้อนแสงของผิวหน้าของเซลล์ให้ต่ำที่สุด โดยแสงอาทิตย์สามารถส่งผ่านตัวกระจกได้มากกว่า 93% ทำให้
เกิดแสงสะท้อนน้อยกว่า 2% ที่ตกกระทบ นอกจากนี้ การออกแบบติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในมุมเอียงประมาณ 12
องศา จากแนวระนาบ ซึ่งระดับดังกล่าวจะช่วยให้สามารถรับแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคาดว่าจะไม่
ก่อให้เกิดแสงสะท้อนกับพื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้ หากเกิดผลกระทบด้านแสงสะท้อนต่อการอยู่อาศัยบริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ ทางโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขและกำหนดมาตรการเพิ่มเติมที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ
ต่อการอยู่อาศัยบริเวณรอบพื้นที่โครงการ


6.3 ด้านการคมนาคมขนส่ง

ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการใช้รถเพื่อรับ - ส่งคนงาน การขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การก่อสร้างและอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาวางแผนเส้นทางการขนส่งและลำเลียงวัสดุ
อุปกรณ์ในการก่อสร้างโดยจะต้องแสดงแผนที่โครงข่ายจราจรพร้อมระบุเส้นทาง และช่วงเวลาที่จะดำเนินการขนส่ง
และลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงการขนส่งหรือการลำเลียง
วัสดุอุปกรณ์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนที่มีการจราจรหนาแน่น

6.4 ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

- เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ เพื่อคลายความวิตกกังวล
- กำหนดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ พร้อมแผนผังประกอบ ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ในกรณีแก้ไข
ปัญหายังไม่แล้วเสร็จ ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะทุก 7 วัน
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่าง ๆ กับ
ชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการ
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและผลการดำเนินการตามประมวลหลักการ
ปฏิบัติ ให้กับชุมชนในพื้นที่และคณะกรรมการร่วมกับชุมชนรับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการตลอดอายุการดำเนินโครงการ
- ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่
- แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการ

รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับบ่อน้ำเกลือ
กับพลังงานในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลอง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล
ตำบลพลอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5.040 กิโลวัตต์)



ตารางที่ 7-2 สรุปรายละเอียดการดำเนินงานรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอน	ช่วงเวลา	รายละเอียด
1. การดำเนินงานก่อนเริ่มจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย	- ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นฯ พร้อมแจ้งกำหนดการ และสถานที่จัดเวทีรับฟังความเห็นฯ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ - ดำเนินการวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 - เผยแพร่เอกสารรายละเอียดโครงการ และสื่อประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม พ.ศ. 2569	- กลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่ข้อมูลโครงการภายในพื้นที่ศึกษามี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ - ช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ได้แก่ - การติดประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการบริเวณบอร์ดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานราชการที่ทำการของชุมชน และศาลาประชาคมในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย - อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลอง (พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการ) - สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 8 (ชลบุรี) - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี - หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ดก.1 (พระบาทพลวง) - หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ดก.1 (พระบาทพลวง) - ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ - ที่ว่าการอำเภอมะขาม - สำนักงานเทศบาลตำบลพลอง - สำนักงานเทศบาลตำบลวังแฉ่ม - ทำการกำนัน และศาลาประชาคม ตำบลพลอง - ทำการผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านพลอง - ทำการกำนัน และศาลาประชาคม ตำบลวังแฉ่ม - ทำการผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 บ้านแกลง - วัดพลวง - การเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.visione-consult.com และเฟสบุ๊กของบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด - เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการให้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ได้แก่ * สื่ออินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นฯ * รายงานประมวลผลหลักการปฏิบัติขั้นต้น (รายงาน CoP) * เอกสารสรุปรายละเอียดโครงการ * จดหมายเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นฯ
2. กระบวนการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 2.1 การจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย	วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา : 09:00 - 11:30 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุมภายในอาคารสำนักงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล ตำบลพลอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	- การซักถาม ทรีแอนด์แสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ณ เวทีรับฟังความเห็นฯ - การซักถามและแสดงข้อคิดเห็นฯ ด้วยวาจา - การซักถามและแสดงข้อคิดเห็นฯ ด้วยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรลงกระดาษเขียนข้อซักถามฯ - การแสดงข้อคิดเห็นฯ ผ่านแบบสอบถามหลังการรับฟังความเห็นฯ

รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ
กับพลังงานในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลอง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล
ตำบลพลอง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5.040 กิโลวัตต์)

ตารางที่ 7-2 สรุปรายละเอียดการดำเนินงานรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ-2)

ขั้นตอน	ช่วงเวลา	รายละเอียด
4. เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)		- สำนักงานเทศบาลตำบลพลอง - สำนักงานเทศบาลตำบลวังแฉ่ม - ที่ทำการกำนัน และศาลาประชาคม ตำบลพลอง - ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านพลอง - ที่ทำการกำนัน และศาลาประชาคม ตำบลวังแฉ่ม - ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 บ้านแกลง - วัดพลอง
5. เบื้องอกสให้แสดงความเห็นหรือท้วงติงต่อรายงานฯ ภายใน 30 วันนับจากวันเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นฯ	ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน พ.ศ. 2569	(2) การเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.visione-consult.com และเพจเฟซบุ๊กของบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด ช่องทางการรับฟังความเห็นเพิ่มเติม ได้แก่ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอีเมล


หมายเหตุ : ทั้งนี้ ไม่พบสถานพยาบาล สถานศึกษา สวนสาธารณะ และตลาดในพื้นที่ศึกษา 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ
ที่มา : บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2569

รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น

Preliminary Code of Practice Report

: Preliminary CoP Report

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

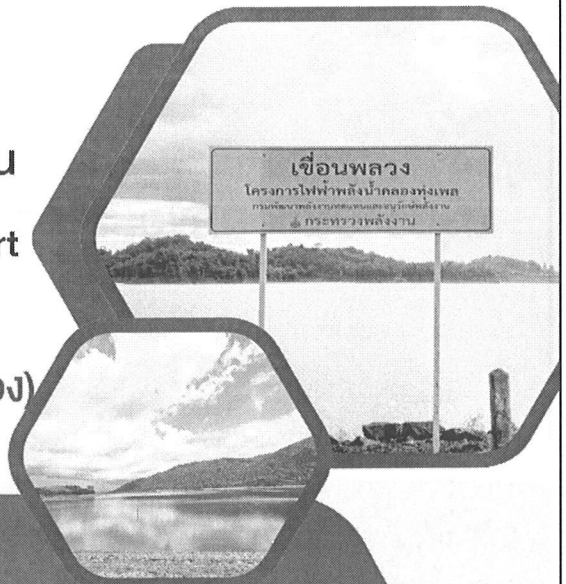

ชื่อโครงการ

โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกับพลังงาน
ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลอง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
ตำบลพลอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์)

ที่ตั้งโครงการ

อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลอง ตำบลพลอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ชื่อเจ้าของโครงการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ที่อยู่เจ้าของโครงการ

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้นนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบ

- ☒ การขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน สำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
- ☐ การขออนุญาตขยายกำลังการผลิตในใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
สำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

การมอบอำนาจ

- ☒ เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ
- ☐ เจ้าของโครงการได้มีการมอบอำนาจแต่อย่างใด

มกราคม 2569

จัดทำโดย



บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด



visione@visione-consult.com



www.visione-consult.com



0 2965 8230-2



101/22 หมู่ที่ 2 ซอยมณีนยา ซอย 3 ตำบลไทรน้า
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

รูปที่ 7-3 สื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์

[illegible]



ที่ VISION E/สส./ENV-221/69

17 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียและขอความอนุเคราะห์
เผยแพร่ข้อมูลโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกับพลังงานในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ
เขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์)


เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. กำหนดการ	จำนวน 1 แผ่น
	2. แบบตอบรับเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ	จำนวน 1 แผ่น
	3. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น	จำนวน 1 เล่ม
	4. เอกสารสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ	จำนวน 2 เล่ม
	5. สื่ออินโฟกราฟิก	จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ใบอนุญาตเลขที่ 29/2566 ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานประมวล
หลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกับพลัง
น้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์) รวมถึงดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ณ หน่วยงานของท่าน ซึ่งประกอบด้วย
รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น เอกสารสรุปรายละเอียดโครงการ และสื่ออินโฟกราฟิก (รายละเอียดสิ่งส่งมาด้วย 3 4
และ 5) ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม พ.ศ. 2569 และขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น
และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการฯ ใน **วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 09.00 – 11.30 น.**
ณ ห้องประชุมภายในอาคารสำนักงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล (รายละเอียดกำหนดการตั้งสิ่งส่งมาด้วย 1
และโปรดตอบรับการเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นฯ รายละเอียดตั้งสิ่งส่งมาด้วย 2) โดยหลังจากการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ
แล้วเสร็จ ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 11-26 มีนาคม พ.ศ. 2569 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอีเมล (รายละเอียดตั้งสิ่งส่งมาด้วย 3 4 และ 5)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

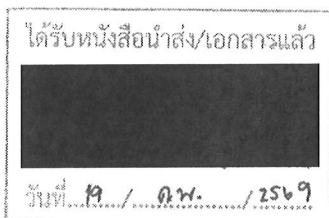

ขอแสดงความนับถือ





ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผู้ประสานงาน (บริษัทที่ปรึกษา)

คุณจุฬา เชิญภูเกอ เบอร์โทรศัพท์ 09 4854 2665 หรือ 0 2965 8230-2 ต่อ 202 อีเมล : energy@visione-consult.com

บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด : 101/22 หมู่ที่ 2 ซอยเมืองใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 11000 โทรศัพท์: 0-2965-8230-2 โทรสาร: 0-2965-8233 อีเมล: visione@visione-consult.com
Vision E. Consultants Co., Ltd. : 101/22 Moo 2, Soi Maneeya Soi 3, Tambol Sai Ma, Amphur Mueang, Mthaburi 11000 Tel. 0-2965-8230-2 Fax. 0-2965-8233 E-mail: visione@visione-consult.com

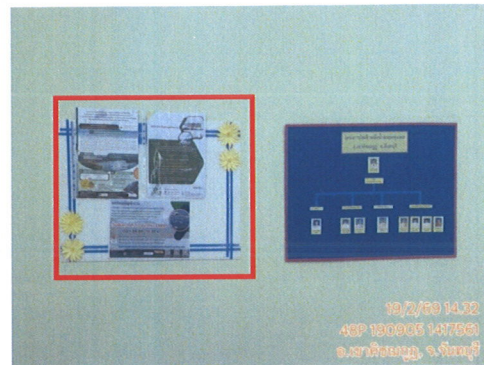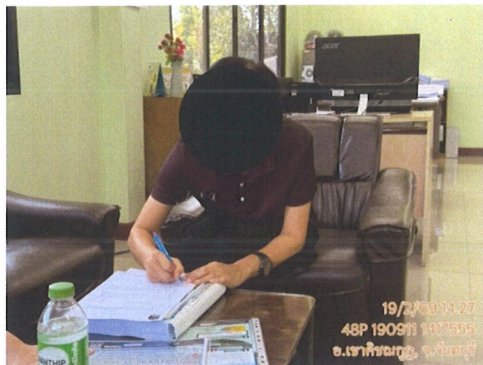

อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการ)



สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 8 (ชลบุรี)



สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์




สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ คก.1 (พระบาทพลวง)

รูปที่ 7-5 ตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ ณ สถานที่ต่าง ๆ วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ
กับพลังงานในพื้นที่ย่านบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล
ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์)

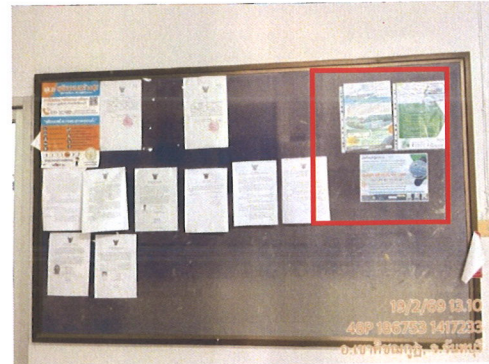

ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ



ที่ว่าการอำเภอมะขาม



สำนักงานเทศบาลตำบลพลวง



สำนักงานเทศบาลตำบลวังแฉ่ม

รูปที่ 7-5 ตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ ณ สถานที่ต่าง ๆ วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
(ต่อ-1)

รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ
กับพลังงานในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
ตำบลพลวง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์)



ที่ทำการกำนันตำบลพลวง



ศาลาประชาคมกำนันตำบลพลวง




ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านพลวง



ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 บ้านพลวง



ที่ทำการกำนันตำบลวังแซ้ม

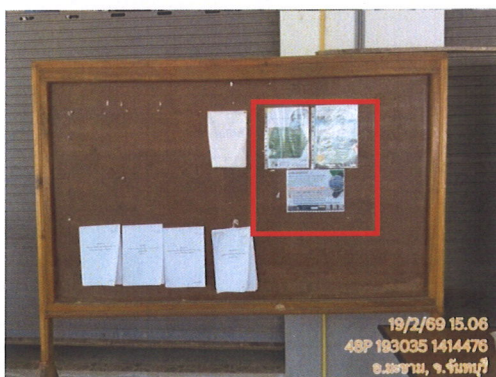

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านแกลง



วัดพลวง

รูปที่ 7-5 ตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ ณ สถานที่ต่าง ๆ วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
(ต่อ-2)

รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ
กับพลังงานในพื้นที่ย่านเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์)

เว็บไซต์ Visione Consult Co., Ltd.
Visione Consult Co., Ltd.
สำนักงาน: อาคาร 10 ชั้น ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-2665 2665 / 02-2665 8230-2 ต่อ 202
E-mail: energy@visione-consult.com

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่โครงการ
การรับฟังความคิดเห็นโครงการ (COP)
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ
กับพลังงานในพื้นที่ย่านเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
(ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์)

กำหนดการประชุม
วันอาทิตย์ 10 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 - 11.30 น.
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในโครงการและมีส่วนร่วมใน
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ
กับพลังงานในพื้นที่ย่านเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์)

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569
เวลา 09.00-11.30 น.

ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. แผนผังพื้นที่โครงการ
2. แผนผังโครงการ
3. แผนผังพื้นที่โครงการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุภา ศิริคุณ โทร: 09-4854 2665 / 02-2665 8230-2 ต่อ 202
E-mail: energy@visione-consult.com

รูปที่ 7-6 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการทางเว็บไซต์ www.visione-consult.com

7.2.2 กระบวนการจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้ดำเนินการในรูปแบบของการจัดเวทีสาธารณะ (Public Meeting) โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ศึกษารศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทาง และผลการศึกษา ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อห่วงกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อโครงการ

(1) ขั้นตอนการจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การแจ้งกำหนดการและสถานที่จัดรับฟังความเห็นล่วงหน้า การเผยแพร่ข้อมูลโครงการ (อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่มดำเนินการจัดเวทีรับฟังความเห็น) การรับลงทะเบียนล่วงหน้า การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสังคม อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และการจัดเวทีรับฟังความเห็น โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 7-3

(2) ผลการดำเนินการจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียดำเนินการในรูปแบบการประชุม ณ เวทีรับฟังความเห็นในพื้นที่ โดยจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมภายในอาคารสำนักงานโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีลำดับการดำเนินการรับฟังความเห็นฯ ดังนี้

เวลา	กิจกรรม
09.00 – 09.30 น.	ลงทะเบียน/รับเอกสาร และอาหารว่าง
09.30 – 09.40 น.	กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ชี้แจงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ การจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ โดยผู้แทนบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) กล่าวเปิดการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ โดยผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (เจ้าของโครงการ)
09.40 – 10.00 น.	นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยผู้แทนบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด
10.00 – 11.00 น.	รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นฯ
11.00 – 11.30 น.	สรุปการรับฟังความเห็นฯ/ปิดเวทีรับฟังความเห็นฯ

สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นฯ 2 รูปแบบ ดังนี้

- 1) การลงทะเบียนเข้าร่วมการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ ล่วงหน้า โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การส่งแบบตอบรับมาทางโทรศัพท์ อีเมล หรือลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ในกูเกิ้ลฟอร์ม (Google Form) ตามคิวอาร์โค้ดหรือลิงก์ที่ทางบริษัทที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์ไว้
- 2) การลงทะเบียน ณ วันจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ โดยผู้เข้าร่วมการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ ในพื้นที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมในแบบลงทะเบียนที่บริษัทที่ปรึกษาได้จัดเตรียมไว้

จากการรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ ผ่านทุกช่องทาง พบว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกับพลังงานในพื้นที่ยางเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์) จำนวน 52 คน (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่นับรวมหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานฯ จำนวน 20 คน) สรุปรายละเอียดจำนวนผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นฯ ดังแสดงในตารางที่ 7-4 โดยมีบรรยากาศการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ แสดงดังรูปที่ 7-8

ตารางที่ 7-4 จำนวนผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน)
1. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในรัศมีศึกษา ประกอบด้วย	
- ผู้นำชุมชนและประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านพลวง ตำบลพลวง	14
- ผู้นำชุมชนและประชาชนหมู่ที่ 10 บ้านแก่ง ตำบลวังแฉ่ม	4
รวม	18
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานฯ ประกอบด้วย	
- เจ้าของโครงการ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน)	10
- บริษัทที่ปรึกษา (บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด)	7
- ตัวแทนบริษัทติดตั้งระบบ (บริษัท ไทยเอเอนซี เอ็นยีเนียร์ จำกัด)	3
รวม	20
3. หน่วยงานราชการ ประกอบด้วย	
- ผู้แทนหน่วยงานพิจารณารายงาน	
• สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 8 (ชลบุรี)	3
- หน่วยงานราชการระดับจังหวัด	
• สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี	2
• อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	3
• หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ คก.1 (พระบาทพลวง)	1
- ผู้แทนหน่วยงานราชการระดับอำเภอ	
• ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ	1
• ที่ว่าการอำเภอมะขาม	1
- ผู้แทนหน่วยงานส่วนท้องถิ่น	
• สำนักงานเทศบาลตำบลพลวง	3
• สำนักงานเทศบาลตำบลวังแฉ่ม	2
• สำนักงานเทศบาลตำบลฉนวน**	1
รวม	17

รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ
กับพลังงานในพื้นที่ย่านบ้านพลอง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองทุ่งเพล
ตำบลพลอง อำเภอเขาชัยภูมิ จังหวัดจันทบุรี (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์)



จุดลงทะเบียน



กล่าวเปิดการประชุมโดย คุณกมล บัวทุม



พิธีกรผู้ดำเนินรายการ คุณณลินทร์รัตน์ แก้วประสิทธิ์



วิทยากร คุณจุฬา เขียงภูโก



บรรยากาศการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ



บรรยากาศการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ



ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น



ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

รูปที่ 7-8 บรรยากาศการจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา : 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมภายในอาคารสำนักงานโครงการ
ไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลอง อำเภอเขาชัยภูมิ จังหวัดจันทบุรี



(3) ผลการรับฟังความเห็นจากการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ

ในการจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกับพลังงานในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์) นั้น บริษัทที่ปรึกษาได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นฯ สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1) การซักถาม หรือแสดงความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ณ เวทีรับฟังความเห็นฯ
บริษัทที่ปรึกษาได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นฯ สามารถซักถาม หรือแสดงความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

- (ก) การซักถามและแสดงความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ด้วยวาจา
- (ข) การซักถามและแสดงความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ด้วยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรลงกระดาษเขียนข้อซักถามฯ
- (ค) การแสดงความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ผ่านแบบสอบถามหลังการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ ที่แจกให้ผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นฯ และขอรับคืนภายหลังจากเสร็จสิ้นการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ

2) สรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวลจากเวทีรับฟังความเห็นฯ

ภายหลังจากการนำเสนอรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวลของผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นฯ ดังนี้

- (ก) ประเด็นคำถามและประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล จากการแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา และด้วยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรลงกระดาษเขียนข้อซักถามฯ ภายในเวทีการจัดรับฟังความเห็นฯ มีประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวล สรุปได้ดังตารางที่ 7-5
- (ข) ประเด็นคำถามและประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ด้วยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรลงกระดาษเขียนข้อซักถามฯ ภายหลังจากการจัดรับฟังความเห็นฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ตารางที่ 7-5 สรุปประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ (ต่อ-1)

คำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/มาตรการฯ
ตัวแทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (ต่อ)	
- หลังจากการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ เรียบร้อยแล้ว ทางโครงการมีขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปอย่างไร และทำไมโครงการต้องจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ (ต่อ)	ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำรายงาน CoP ขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวล และประเด็นคำถามจากการรับฟังความเห็นของประชาชน มาประกอบกับรายละเอียดโครงการ สภาพแวดล้อมในพื้นที่ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนนำเสนอต่อสำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 30 วัน ทั้งนี้ รายงาน CoP เป็นเอกสารประกอบสำหรับการยื่นขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า - ส่วนกระบวนการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดว่าโครงการผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ ต้องมีจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยเชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในรัศมีโดยรอบพื้นที่โครงการ 1 กิโลเมตรเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว (คุณจุฬา เชียงภูโก นักวิชาการสิ่งแวดล้อมบริษัทที่ปรึกษา ชี้แจง)
ปลัดอำเภอแม่ขาม (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง)	
- จากการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าชุมชนในอำเภอเขาคิชฌกูฏและอำเภอแม่ขามจะได้รับประโยชน์ในด้านใดบ้าง	- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการอาจไม่ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ประโยชน์โดยตรงคือพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะส่งเข้าสู่สถานีสูบน้ำฝั่มตะวันออก เพื่อสูบน้ำไปยังพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาคการเกษตรในพื้นที่ โดยกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 5 เมกะวัตต์ สามารถรองรับการทำงานของเครื่องสูบน้ำฝั่มตะวันออกได้จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งปัจจุบัน ระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถรองรับการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้เพียง 2 เครื่องเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดด้านแรงดันไฟฟ้า หากมีโครงการก็จะทำให้สามารถใช้งานเครื่องสูบน้ำได้ทั้ง 3 เครื่อง ส่งผลให้ลดระยะเวลาในการสูบน้ำ และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน นอกจากนี้ โครงการยังช่วยเสริมเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ เนื่องจากอำเภอเขาคิชฌกูฏและอำเภอแม่ขามอยู่บริเวณปลายสายส่งไฟฟ้า ในช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรมาก อาจทำให้แรงดันไฟฟ้าในระบบลดลง ส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องดึงกระแสไฟฟ้ามากขึ้นและอาจเกิดความเสียหายต่อมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำ ดังนั้น การผลิตไฟฟ้าของโครงการจะช่วยเสริมแรงดันในระบบสายส่งไฟฟ้า ทำให้แรงดันไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งถือเป็นประโยชน์ทางอ้อมที่ช่วยยกระดับคุณภาพไฟฟ้าและลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าในภาคการเกษตร (คุณภมร บัวทุม วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ ชี้แจง)

ตารางที่ 7-5 สรุปประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ (ต่อ-3)

คำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/มาตรการฯ
หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ คก.1 (พระบาทพลวง) (ต่อ)	
- ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการจัดการเรื่องการใช้น้ำของคณงานอย่างไร น้ำจะตั้งอยู่บนบกหรือในพื้นที่น้ำ และกรณีถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบนทุ่นลอยน้ำ จะต้องเดินทางขึ้นฝั่งเพื่อใช้น้ำหรือไม่	- โครงการได้จัดเตรียมห้องน้ำสำหรับคณงานไว้บริเวณบนฝั่ง โดยจะไม่อนุญาตให้คณงานกระทำการปล่อยของเสียลงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวงโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่หรือคณงานที่ปฏิบัติงานบนทุ่นลอยน้ำจำเป็นต้องใช้น้ำ จะต้องเดินทางขึ้นฝั่งเพื่อใช้น้ำที่โครงการจัดเตรียมไว้เท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ (คุณสมโภชน์ หงษ์บิน นายช่างเทคนิคอาวุโส ชี้แจง)
ปลัดอำเภอเขาคิชฌกูฏ	
- การติดตั้งอุปกรณ์ลอยน้ำจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ เช่น สัตว์น้ำหรือพืชน้ำหรือไม่ และโครงการมีการประเมินหรือจัดการผลกระทบดังกล่าวอย่างไร	- ก่อนการดำเนินงานในระยะก่อสร้าง โครงการได้มีการสำรวจและตรวจวัดคุณภาพน้ำ รวมถึงศึกษาสภาพของสัตว์น้ำและพืชน้ำในพื้นที่ ซึ่งจากการตรวจวัดในปัจจุบันพบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ ภายหลังจากเปิดดำเนินโครงการ จะมีการตรวจติดตามคุณภาพน้ำเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลมาเปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ เพื่อประเมินว่าคุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ นอกจากนี้กิจกรรมการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์โครงการจะไม่ใช้สารเคมีในการทำความสะอาด โดยจะใช้น้ำสะอาดในการชะล้างเท่านั้น จึงทำให้การปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นมีเพียงฝุ่นละออง (คุณจุฬา เขียงภูอก นักวิชาการสิ่งแวดล้อมบริษัทที่ปรึกษา ชี้แจง)
ข้อเสนอแนะ	
ปลัดอำเภอเขาคิชฌกูฏ	
เสนอให้โครงการสะท้อนผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน โดยเฉพาะประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานไฟฟ้าและการเชื่อมโยงกับสถานีสูบน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรในพื้นที่ ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้มอเตอร์สูบน้ำและการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน จึงมีความคาดหวังว่าการดำเนินโครงการจะช่วยให้เกิดการใช้พลังงานที่เหมาะสม มีความเป็นธรรม และมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเกินไป นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับจากโครงการอย่างแท้จริง เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์จากการพัฒนาด้านพลังงานจะกระจายสู่ชุมชนอย่างเป็นธรรม ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รวมถึงพิจารณาขยายด้านพลังงานที่ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากทรัพยากรพลังงานอย่างเหมาะสม	

(4) การรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติม

ภายหลังจากที่ได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ณ สถานที่ต่าง ๆ และการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ แล้วนั้น บริษัทที่ปรึกษาได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอีเมล โดยมีรายละเอียดดังนี้

➤ บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม)

ผู้ประสานงาน : คุณจุฬา เชียงภูโก

เบอร์โทร : 0 2965 8230-2 ต่อ 202 หรือ 09 4854 2665

อีเมล : energy@visione-consult.com

ที่อยู่ : 101/22 หมู่ที่ 2 ซอยมณีนยา ซอย 3 ตำบลไทรมา อำเภอมะนัง จ.ตรัง 91000

ทั้งนี้ จากการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลเพิ่มเติมผ่านช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอีเมล ในช่วงระหว่างวันที่ 11 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับถัดจากวันที่จัดเวทีรับฟังความเห็นฯ แล้วเสร็จ ปรากฏว่า ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

7.2.3 การสรุปและเผยแพร่สรุปผลการจัดรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

เมื่อรับฟังความเห็นแล้วเสร็จ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับฟังความเห็นฯ และจัดส่งให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานรวมทั้งทำการปิดประกาศเพื่อเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน พ.ศ. 2569 (อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน) ณ พื้นที่โครงการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานผู้พิจารณารายงานฯ หน่วยงานผู้อนุมัติ/อนุญาต หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สวนสาธารณะ ตลาด รวมถึงที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคม ในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นหรือท้วงติงต่อรายงานดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน พ.ศ. 2569 (ภายใน 30 วัน นับจากวันเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นฯ) ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565

8. การแสดงความคิดเห็นหรือท้วงติงต่อรายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็น

การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อท้วงติงของท่าน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการ ทางโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษาจะนำไปใช้ประกอบการศึกษาและการดำเนินงานส่วนต่าง ๆ เพื่อให้โครงการฯ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนน้อยที่สุด หรือไม่เกิดผลกระทบขึ้นเลย ทั้งนี้ หากท่านมีความเห็น หรือข้อท้วงติงต่อรายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกับพลังงานในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5,040 กิโลวัตต์) (รายงานฉบับนี้) สามารถแสดงความคิดเห็นหรือท้วงติงต่อรายงานดังกล่าวได้ภายใน 30 วัน นับจากวันเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

