

รับ
27 ส.ค. 67
นางสาว...

สำนักปลัดเทศบาล
เลขรับที่ ๐๖๖/๒๕๖๗
วันที่ 27 ส.ค. ๖๗
เป็นคำร้องยื่นเรื่องราวต่างๆ

เทศบาลตำบลฉวาง
เลขรับที่ ๑๘๘/๒๕๖๗
วันที่ 27 ส.ค. ๖๗
เวลา.....

เขียนที่.....
วันที่ 27 เดือน ส.ค. พ.ศ. ๖๖

ข้าพเจ้า นาค วิธะ นทจิตร อายุ 44 ปี
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 42/4 หมู่ที่ 5
ถนน/ซอย ตำบล หนอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 084-3481859

ขอยื่นคำร้องเพื่อ ขอให้โอนย้ายบ้านเลขที่ จาก ไร่ ๖/๖
ไร่ ๖/๖ ๐๖๖๕๕๕๕๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) วิธะ นทจิตร ผู้ยื่นคำร้อง
(วิธะ นทจิตร)

(ลงชื่อ) D เจ้าหน้าที่รับคำร้อง
(น.ส. ปรัชญา ไกลงป)

ให้แผน ปลัดเทศบาล
เห็นชอบ

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดทราบ
และทราบ
๑๓ ส.ค. ๖๗

นางสาวกมลพร ศิริพิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวอัมพร ภูแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายจิตติ ทุมทราย)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
31/3/2563

(นางสาววัลรัตน์ นามธรรม)
ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี

 **บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number **4 1014 00038 42 3**

ชื่อตัวและชื่อสกุล **นาย วัชร กงจินดา**
Name **Mr. Watchara**
Last name **Kongjinda**
เกิดวันที่ **7 ก.พ. 2519**
Date of Birth **7 Feb. 1976**
ศาสนา **พุทธ**

อายุ **42/41** ปีที่ **5** ต.พวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
17 ก.ย. 2562 วันออกบัตร
17 Sep. 2019 Date of Issue

ข้อมูลการตรวจ **D**
(ตรวจตามปกติ)
เจ้าหน้าที่ **สมชาย ใจดี**

8 ก.พ. 2571 วันหมดอายุ
8 Feb. 2028 Date of Expiry

2210-07-09171414



อัศว - ดกขนิษฐา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ : ๐-๓๙๓๐-๙๒๘๑

ที่ จบ ๕๓๗๐๑/๓๒๑

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีปล่อยน้ำเสียลงในที่เอกชน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

เรื่องเดิม

ตามแบบคำร้องยื่นเรื่องราวต่าง ๆ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นายวัชร กงจินดา อายุ ๔๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๒/๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้ยื่นคำร้องต่อเทศบาลตำบลพลวงกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านข้างเคียง ซึ่งประกอบกิจการโรงน้ำแข็งได้ปล่อยน้ำเสียไหลลงในพื้นที่ของตน ซึ่งประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ทำให้ได้รับความเดือดร้อน

ข้อเท็จจริง

ในวัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่างเทศบาลตำบลพลวง ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อเท็จจริง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. นายจิตติ ทุมทราย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

๒. นายภาณุพันธ์ ธาระเขตต์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

พบว่ามีการปล่อยน้ำเสียไหลลงมาในพื้นที่ของผู้ร้องจริง อีกทั้งน้ำเสียดังกล่าวยังทำให้กำแพงได้รับความเสียหาย จึงได้ทำการตรวจสอบบ้านต้นเหตุซึ่งประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง ซึ่งมีนายจิรวุฒิ คงศิลป์ เป็นผู้ดูแลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าพื้นที่ด้านหลังโรงน้ำแข็งเป็นที่พักคนงาน มีคนงานพักอาศัยอยู่ ๔ - ๕ คน ^{๐๙๔-๙๙๙-๙๔๔๙} น้ำเสียดังกล่าวเป็นน้ำเสียจากการอาบน้ำ และซักผ้า ซึ่งไม่มีการก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานรองรับ ทำให้น้ำเสียเอ่อล้น และไหลลงยังพื้นที่ข้างเคียง จากการสอบถามเพิ่มเติม “นายจิรวุฒิ” ชี้แจงว่า ได้ติดต่อช่างรับเหมาเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่ช่างผู้รับเหมาติดงานช่วงเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงฯ จึงยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรให้ “นายจิรวุฒิ คงศิลป์” ดำเนินการปรับปรุงอาคารให้มีระบบระบายน้ำและรองรับน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานต่อไป

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ

(๑) แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือฉ่ำ หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการทิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามระบุไว้ในคำสั่ง และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในคำสั่งได้

๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓ อาคารแต่ละประเภทตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้ำเสียจากอาคารให้เป็นน้ำทิ้งที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง

ข้อพิจารณา

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรี และเห็นควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถูกร้อง คือ “นายจิรวัฒน์ คงศิลป์” ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจิตติ ทุมทราย)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

(นางสาวอัมพร ภูแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

เห็นชอบ แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ระงับเหตุรำคาญ และ
แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
๘

(นางสาวธวัลรัตน์ นามธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลพลวง

๔/๑๓.๑๐/๒๕๖๓

ความเห็นของนายกเทศมนตรี







อ. ๑๕๖๖

๓

(นายวันชัย อิงขจร)

นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

๑๒.๑๑.๕๖๖๓

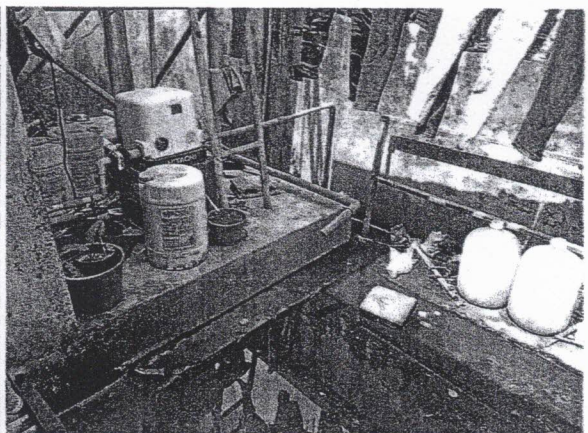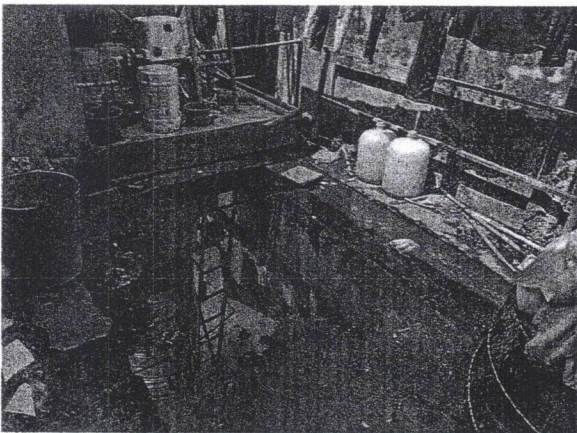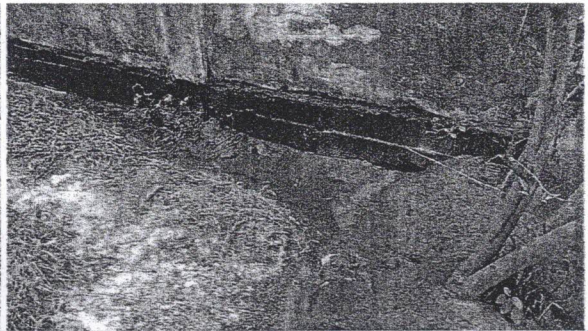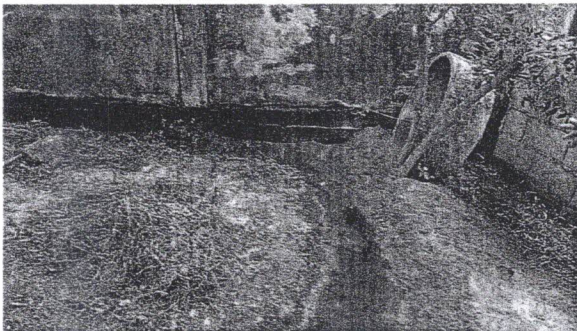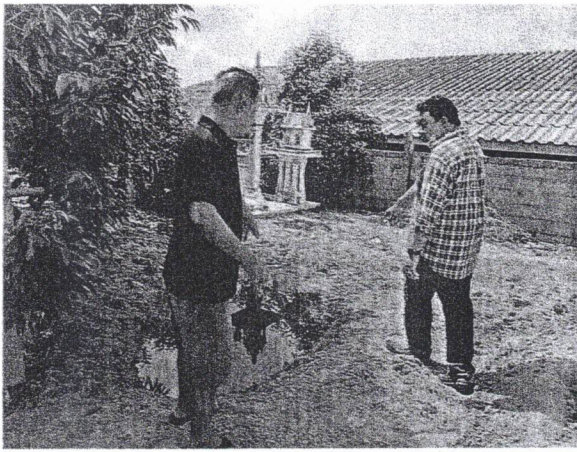



ที่ จป ๕๓๗๐๑/๓๗๗

สำนักงานเทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จป ๒๒๒๑๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

เรียน นายวัชร กงจินดา

อ้างถึง คำร้องฯ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามที่ท่านได้ยื่นคำร้องต่อเทศบาลตำบลพลวง เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเสียจากบ้านข้างเคียง ซึ่งประกอบกิจการโรงน้ำแข็งได้ปล่อยน้ำเสียไหลลงในพื้นที่ของท่าน ซึ่งประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ทำให้ได้รับความเดือดร้อน นั้น

เทศบาลตำบลพลวงได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พบว่ามีน้ำเสียไหลลงมาในพื้นที่ของท่านจริง จึงได้ทำการตรวจสอบบ้านต้นเหตุซึ่งประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง ซึ่งมีนายจิรวุฒิ คงศิลป์ เป็นผู้ดูแล จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าพื้นที่ด้านหลังโรงน้ำแข็งเป็นที่พักคนงาน มีคนงานพักอาศัยอยู่ ๔ - ๕ คน น้ำเสียดังกล่าวเป็นน้ำเสียจากการอาบน้ำ และซักผ้า ซึ่งไม่มีการก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานรองรับ ทำให้น้ำเสียเอ่อล้น และไหลลงยังพื้นที่ข้างเคียง เทศบาลจึงได้แนะนำข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือจากผู้ถูกร้องเรียนให้ดำเนินการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาล ซึ่งทางผู้ถูกร้องเรียนก็ยินดีให้ความร่วมมือ จึงขอแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ท่านทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย อิงขจร)

นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

สำนักปลัดเทศบาล

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๙๓๐ ๙๒๘๔

www.pluangcity.go.th

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



ที่ จป ๕๓๗๐๑/๓๗๖

สำนักงานเทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จป ๒๒๒๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

เรียน นายจิรวัฒน์ คงศิลป์

อ้างถึง คำร้องฯ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามที่ เทศบาลตำบลพลวงได้รับข้อร้องเรียนว่ามีกรปล่อยน้ำเสียจากที่พักอาศัยของท่าน ซึ่งประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีน้ำเสียจากสถานประกอบการของท่านไหลเข้ามาในพื้นที่ข้างเคียงจริง ซึ่งเป็นน้ำเสียจากการอาบน้ำ และซักผ้า ที่ไม่มีการก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียรองรับ ทำให้น้ำเสียเอ่อล้น และไหลลงยังพื้นที่ข้างเคียง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เทศบาลตำบลพลวงจึงขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยดำเนินการปรับปรุงให้มีระบบรองรับน้ำเสีย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาล หากมีข้อสงสัยด้านการปรับปรุงแก้ไขอาคารและสิ่งปลูกสร้างสามารถสอบถามกองช่าง เทศบาลตำบลพลวง โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๐-๙๒๘๒ ภายในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย อิงขจร)

นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

สำนักปลัดเทศบาล

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๙๓๐ ๙๒๘๔

www.pluangcity.go.th

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”